

Normes i actes del Govern

Disposicions de caràcter general

Edicte

Per tal de donar compliment a allò que disposa l'article vintè, apartat B de la Llei d'organització de l'administració general, s'ordena la publicació del Reglament d'accessibilitat, aprovat pel Govern en la sessió del 31 de maig de 1995.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Andorra la Vella, 8 de juny de 1995

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Reglament d'accessibilitat

Exposició de motius

La Llei d'accessibilitat, aprovada pel Consell General el dia 6 d'abril de 1995, estableix, en la disposició final primera, que el Govern en el termini de dos mesos crearà i regularà la Comissió per al Foment de l'Accessibilitat i desenvoluparà reglamentàriament l'esmentada Llei.

Amb anterioritat, aquesta matèria estava regulada en les ordinacions núm. 1, apartat 7, del 13 de juliol de 1987, sobre eliminació de barreres arquitectòniques-accessibilitat en espais i locals d'ús públic i la del 5 de juliol de 1988, d'eliminació de barreres arquitectòniques, així com per la modificació de l'Ordinació núm. 2, apartat 5, capítol 15, referent als ascensors.

Per a l'elaboració d'aquest Reglament s'han tingut en compte les determinacions tècniques que figuraven com a annexos de la Proposició de llei presentada, seguint d'aquesta manera la recomanació que efectuava la Comissió de Política Territorial i Urbanisme al Govern en la presentació del corresponent informe.

Les esmentades determinacions tècniques es fonamentaven bàsicament en els treballs realitzats per professionals de diferents organismes i entitats andorranes,

amb la participació d'associacions cíviques, especialment les formades per persones amb discapacitat.

També s'han tingut en compte les recomanacions de les Nacions Unides, especialment les contingudes en el Programa d'acció mundial per a les persones amb discapacitat i altres documents de desenvolupament. S'han atès, igualment, les prescripcions i recomanacions d'altres organismes internacionals, així com les experiències dels països més avançats. En concret s'han tingut en compte com a paràmetres bàsics de referència els principis dimensionals establerts a l'European manual for an accessible built environment, recopilat a partir del mandat de la conferència europea celebrada a Utrecht al mes d'octubre de 1987 i elaborat pel Comitè Central de Coordinació per a la Promoció de l'Accessibilitat.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1

Objecte

El present Reglament té per objecte el desenvolupament de la Llei d'accessibilitat, aprovada pel Consell General el 6 d'abril de 1995, que regula les determinacions tècniques i operatives, estableix les mesures de foment i participació, de control, de sensibilització i formació, i concreta els terminis d'execució.

Article 2

Normes generals d'aplicació

2.1. Accessibilitat integral. Resten sotmesos a les prescripcions del present Reglament l'accessibilitat als espais naturals, a l'entorn urbà, a l'entorn edificat, als mitjans de transport, a la comunicació i a l'entorn social.

2.2. Graus d'accessibilitat. L'accessibilitat s'exigeix segons la gradació que estableix la Llei i en la forma que es concreta en el present Reglament.

2.3. Àmbit d'aplicació. És d'aplicació a totes les actuacions que es facin a partir de la vigència de la Llei d'accessibilitat en el camp dels entorns natural, urbà i edificat, i dels mitjans de transport i dels sistemes de comunicació, en els termes establerts a l'esmentada Llei i el present Reglament.

En resten exceptuats només els edificis que estiguessin en construcció i els projectes d'edificació que tinguessin sol·licitada la llicència a la data d'entrada en vigor de la Llei d'accessibilitat. En aquests casos han de complir la normativa tècnica existent que els sigui d'aplicació.

Pel que fa a la supressió de les barreres físiques i sensorials existents s'han de fer progressivament en els diferents entorns i en la forma i els terminis que estableix la disposició transitòria primera de la Llei d'accessibilitat i l'article 19.

Article 3

Competències

El Govern i els comuns, dins l'àmbit de les seves respectives competències, executen i controlen el compliment de la Llei d'accessibilitat i del present Reglament.

Capítol II. Normes tècniques

Article 4

Paràmetres de referència

Per a l'elaboració dels requisits tècnics que figuren en els annexos del present Reglament, s'han tingut en compte les recomanacions sobre principis dimensionals establertes a l'European manual for an accessible built environment, que figuren com a annex I, si bé, en alguns casos, s'han adaptat a la realitat i les característiques del país.

Article 5

Accessibilitat als espais naturals

5.1. Àmbit. L'accessibilitat als espais naturals és d'aplicació als accessos i els espais de serveis als parcs naturals, als espais protegits i a les estacions d'esquí.

5.2. Requeriments tècnics

5.2.1. Accessos i espais d'ús públic compresos en l'apartat anterior. Els són d'aplicació les normes tècniques establertes a l'annex II, pel que fa als elements d'urbanització i mobiliari.

5.2.2. Remuntadors mecànics de les estacions d'esquí. Han de facilitar l'ús i garantir l'accés als espais d'oci, mitjançant l'establiment dels mecanismes necessaris per fer-ho possible, d'acord amb les disposicions que estableixi el Govern, després de consultar els titulars de les estacions d'esquí, en els terminis que s'assenyalen a l'article 19, b.

5.2.3. Edificis de serveis dels parcs naturals. Han de complir les normes establertes a l'annex IV, per als edificis d'ús públic, en el grau que li correspongui segons el tipus i les característiques dels serveis de què disposi. A més, s'han de dotar de mecanismes d'informació que facilitin la percepció de l'entorn natural a les persones amb mobilitat reduïda o disminució sensorial.

Article 6

Accessibilitat a l'entorn urbà

6.1. Àmbit. Afecta el planejament urbanístic, i els elements de la urbanització i el mobiliari urbà, en els termes que estableix l'article 7 de la Llei d'accessibilitat.

6.2. Requeriments tècnics generals. En el disseny i l'execució dels elements d'urbanització i en el disseny i la ubicació del mobiliari urbà s'han de complir els requisits d'accessibilitat establerts en l'annex II.

6.3. Requeriments per a situacions específiques.

6.3.1. Períodes d'acumulació de neu o gel a les voreres. S'han de respectar espais lliures, com a mínim, de les dimensions previstes per als itineraris de vianants.

6.3.2. Senyalitzacions per obres. Qualsevol tipus d'obra a la via pública s'ha de senyalitzar i protegir, d'acord amb les Normes per a la senyalització temporal d'obres o obstacles en les vies públiques, aprovades pel Govern el 30 d'agost de 1983 o les que es puguin establir en el futur. La col·locació dels senyals i les proteccions s'ha de fer de manera que les persones amb dificultats sensorials puguin detectar fàcilment l'obstacle.

6.3.3. Senyals acústics dels semàfors. El Govern ha de realitzar els estudis necessaris sobre les característiques tècniques que han de reunir els aparells emissors de senyals acústics dels semàfors per poder ser homologats. El pla d'ubicació d'aquests aparells es decidirà conjuntament entre el Govern i els comuns.

Article 7

Accessibilitat a l'entorn edificat

7.1. Grau d'accessibilitat exigít als espais, edificis i locals d'ús públic. Tots els edificis i els locals d'ús públic de nova

construcció o aquells existents afectats per obres de reforma, ampliació o canvi d'ús han de ser accessibles en el grau exigít en l'annex III.A.

7.2. Grau d'accessibilitat exigít als edificis d'habitatges. Tots els edificis plurifamiliars d'habitatges de nova construcció han de ser accessibles en el grau exigít en l'annex III.B.

7.3. Ascensors. Els ascensors dels edificis i locals d'ús públic han de ser adaptats i els d'edificis plurifamiliars d'habitatges en què és obligatòria la seva instal·lació han de ser practicables.

7.4. Requeriments tècnics. En el disseny i l'execució de les obres de nova construcció, ampliació, reforma o canvi d'ús, s'han de complir, en el grau que sigui exigible, els requisits d'accessibilitat establerts en l'annex IV.

7.5. Criteris d'aplicació. En l'aplicació dels requeriments tècnics s'han d'atendre els criteris establerts a l'article 10 de la Llei d'accessibilitat.

Article 8

Accessibilitat als mitjans de transport

8.1. Estacions terminals d'autobusos i heliports. Aquestes instal·lacions han de complir el grau d'accessibilitat exigít en l'annex III.A i els requeriments d'accessibilitat previstos per als edificis d'ús públic en l'annex IV i, en tot cas, han d'adaptar l'accés exterior, la mobilitat interior, el mobiliari i, almenys, un servei higiènic, d'acord amb les normes tècniques esmentades.

8.2. Serveis de transport col·lectiu urbà i interurbà. Quan aquests serveis explotin línies de transport públic, han d'incorporar gradualment, amb motiu de la renovació dels vehicles, els nous avenços tècnics de provada eficàcia que es vagin produint en aquest camp. El Govern ha de comprovar l'aplicació d'aquestes mesures abans de concedir la corresponent autorització de circulació d'aquests vehicles.

8.3. Serveis públics adaptats. El Govern garanteix que es prestin els serveis públics adaptats, tant de vehicle especial adaptat per atendre la demanda de transports col·lectius com el transport personalitzat, mitjançant la utilització del taxi.

8.4. Promoció del transport particular: targeta especial d'aparcament.

8.4.1. Drets. Per tal de fer accessibles els espais naturals i facilitar l'aparcament dels vehicles particulars conduïts o que portin persones amb mobilitat reduïda, se'ls facilita una targeta especial d'aparcament, amb validesa a tot el Principat d'Andorra, que els dóna els drets establerts en els articles 6.2. i 14.1 de la Llei d'accessibilitat.

8.4.2. Model. La targeta és homogènia, segons el model que figura en l'annex V.

8.4.3. Condicions. Tenen dret a disposar de la targeta especial d'aparcament aquelles persones residents al Principat que pateixin una discapacitat que els ocasioni greus problemes de mobilitat i que els impossibiliti o els dificulti la utilització dels mitjans de transport col·lectiu. La targeta és personal i intransferible i l'ha d'utilitzar la pròpia persona amb mobilitat reduïda i, excepcionalment, pel temps indispensable, una altra persona quan transporti una persona amb mobilitat reduïda que no pugui conduir i necessiti desplaçar-se.

8.4.4. Forma d'obtenció. L'esmentada targeta s'ha de sol·licitar al Ministeri titular d'Afers Socials i Cultura, que resol a proposta de la Comissió Tècnica de Discapacitats. És preceptiu presentar juntament amb la sol·licitud un informe mèdic sobre el nivell de mobilitat, d'acord amb els criteris que estableixi l'esmentada Comissió.

8.4.5. Informació als comuns. El Govern posa en coneixement dels corresponents comuns les targetes concedides a les persones de la parròquia.

Capítol III. Mesures de foment i participació

Article 9

Comissió per al Foment de l'Accessibilitat

9.1. Constitució. Es crea la Comissió per al Foment de l'Accessibilitat, com a òrgan consultiu, assessor i de seguiment en matèria d'accessibilitat, de supressió de barreres i de sensibilització social. Aquesta Comissió està adscrita al Ministeri d'Ordenament Territorial.

9.2. Composició. L'esmentada Comissió està composta pels membres següents:

President: ministre d'Ordenament Territorial, o persona en qui delegui.

Vocals: són tècnics qualificats en la matèria i representen:

El Govern:

Un del Ministeri d'Ordenament Territorial

Un del Ministeri d'Economia

Un del Ministeri titular d'Afers Socials i Cultura

Els comuns:

Dos representants, designats entre ells

Els professionals:

Un del Col·legi Oficial d'Arquitectes d'Andorra designat pel Govern entre una terna proposada per aquest organisme.

Un del Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors d'Andorra designat pel Govern entre una terna proposada per aquest organisme.

Entitats cíviques:

Un representant de les entitats cíviques de persones amb problemes de mobilitat o de comunicació, nomenat pel Govern, a partir d'una terna de candidats presentada per les pròpies entitats.

Secretari: nomenat pel Govern.

9.3. Funcions:

a. Col·laborar amb el Govern i els comuns mitjançant el seu assessorament en totes aquelles qüestions que siguin sotmeses a la seva consideració.

b. Informar sobre el catàleg d'accessibilitat i les sol·licituds de requalificació del grau d'accessibilitat, a què fan referència les disposicions transitòria primera, b, i l'addicional segona de la Llei d'accessibilitat.

c. Promoure campanyes de sensibilització i promoció de l'accessibilitat entre els professionals, els col·lectius i els ciutadans en general.

d. Promoure actuacions informatives i cursos de formació en la matèria per als professionals.

e. Fomentar la creació d'un centre de documentació especialitzat en l'accessibilitat, així com la realització d'activitats de recerca en aquest camp.

f. Col·laborar en el seguiment de l'aplicació de la Llei d'accessibilitat i del present Reglament, i presentar un informe-memòria anual al Govern i als comuns, on constin les propostes i els suggeriments que considerin adients per a la millora de l'accessibilitat.

g. Totes aquelles altres que li puguin encomanar, amb relació a l'accessibilitat, el Govern o els comuns.

9.4. Règim de funcionament.

9.4.1. Periodicitat de les reunions. La Comissió s'ha de reunir almenys un cop al trimestre, i també quan ho consideri convenient el seu president o ho demanin la meitat dels membres.

9.4.2. Forma d'actuació. La Comissió pot funcionar en Ple o mitjançant una junta permanent, en què estiguin representats els diferents estaments que formen part de la Comissió i que té assignades les funcions que li delegui el Ple. D'altra banda, la Comissió pot ser assistida pels tècnics i experts que consideri necessaris.

9.4.3. Grups de treball. La Comissió pot establir els grups de treball que consideri necessaris per al desenvolupament de les tasques encomanades. Un dels grups de treballs que s'ha de crear és el previst a la disposició addicional quarta de la Llei d'accessibilitat, que estarà format per tècnics representants del Govern i dels comuns, amb la missió d'establir fórmules d'homogeneïtzació de criteris i de materials accessibles, així com mesures per coordinar l'execució.

9.5 Mitjans.

El Govern facilita a la Comissió la informació i els mitjans necessaris per tal que pugui complir adequadament les seves funcions.

Capítol IV. Mesures de sensibilització i formació

Article 10

Realització de campanyes i altres activitats de sensibilització

El Govern i els comuns, amb la col·laboració de la Comissió per al Foment de l'Accessibilitat, programen actuacions adreçades al foment i la sensibilització sobre l'accessibilitat adreçades a professionals, empresaris, persones afectades i ciutadans en general per tal d'aconseguir la plena accessibilitat social.

Article 11

Formació i recerca

El Govern i els comuns, amb la col·laboració de la Comissió per al Foment de l'Accessibilitat, realitzen actuacions adreçades a la formació dels professionals i a promoure la recerca i l'intercanvi amb organismes internacionals i altres països en matèries relacionades amb l'accessibilitat.

Capítol V. Mesures de control

Article 12

Sistema de comprovació del compliment de les normes

El Govern aprova el document de control tècnic d'accessibilitat, que figura en l'annex VII, que ha d'acompanyar totes les sol·licituds que es presentin per a l'aprovació dels projectes. Aquest document s'ha de presentar al corresponent Comú i posteriorment al Govern, conjuntament amb la resta de documentació preceptiva establerta per a l'obtenció del permís d'obres.

Article 13

Inspeccions

En la realització de les diferents fases inspectores del Govern i dels comuns en qualsevol de les matèries, relacionades amb la Llei d'accessibilitat i el present Reglament, s'ha de fer constar explícitament el nivell de compliment de les normes i els requeriments d'accessibilitat. En cas d'incompliment s'inicia el procediment sancionador i les altres mesures previstes en els articles 18 i 19 de la Llei d'accessibilitat.

Article 14

Requalificació del grau d'accessibilitat

En els casos, previstos en la disposició addicional segona de la Llei d'accessibilitat, en què l'adaptació dels locals d'ús públic comporti uns costos o mitjans tècnics desproporcionats, el ministre d'Ordenament Territorial, a proposta del propietari i després d'informe de la Comissió per al Foment de l'Accessibilitat, pot determinar solucions alternatives a l'accessibilitat o qualificar-los com a practicables.

Article 15

Excepcionalitat dels immobles declarats béns d'interès cultural o catalogats de valor històrico-artístic

El Ministeri titular d'Afers Socials i/o Cultura ha d'efectuar un informe referent a la possibilitat d'aplicació de les normes d'accessibilitat als edificis o immobles declarats béns d'interès cultural i dels catalogats pel Govern o els comuns com a edificis de valor històrico-artístic, i ha de presentar al Govern una proposta d'excepció d'aplicació d'aquesta normativa, quan sigui incompatible amb l'específica d'aquest tipus de béns, d'acord amb el que estableix la disposició addicional tercera de la Llei d'accessibilitat. En aquests casos s'han d'adoptar les mesures necessàries per tal d'utilitzar, sempre que sigui possible, estructures mòbils que no afectin l'edifici o immoble, però que permetin l'accessibilitat als esmentats béns culturals de les persones amb mobilitat reduïda.

Capítol VI. Símbol d'accessibilitat

Article 16

Símbol internacional d'accessibilitat

16.1. Obligatorietat. És obligatòria la instal·lació del símbol internacional d'accessibilitat en tots aquells espais naturals, itineraris de vianants, edificis d'ús públic i mitjans de transport que tinguin aquesta qualitat.

16.2. Característiques. L'anagrama és una persona en cadira de rodes, en blanc sobre fons blau, de les dimensions següents: 20 X 20 cm en les senyalitzacions exteriors i de 12 X 12 cm en les interiors, tal com figura en l'annex VI.

16.3. Col·laboració dels comuns. Un cop comprovat el compliment de la normativa d'accessibilitat, els comuns han de facilitar l'esmentat símbol normalitzat per a la seva instal·lació als esmentats entorns on és obligatori.

Capítol VII. Actuacions i terminis

Article 17

Actuacions i terminis d'execució

A més dels terminis establerts en la Llei d'accessibilitat, per tal de fer operatiu aquest Reglament i facilitar-ne el seguiment, s'estableixen el terminis d'execució següents:

a. Taxis adaptats

El Govern abans del 31 de desembre de 1996 ha d'establir les característiques que han de reunir aquests vehicles i concedir, almenys, una llicència.

b. Remuntadors mecànics

El Govern en el termini de sis mesos ha d'efectuar consultes als titulars de les estacions d'esquí, per tal d'elaborar, abans de dos anys, la normativa tècnica d'accessibilitat als esmentats remuntadors.

c. Senyals acústics dels semàfors

Els estudis d'homologació, els ha d'efectuar el Govern abans del 31 de juliol de 1997, i la instal·lació bàsica en els llocs més centrals s'efectuarà pels comuns abans del 31 de desembre de 1997.

d. Targetes especials d'aparcament

El Govern ha de prendre les mesures adients per tal d'iniciar l'expedició d'aquestes targetes l'1 de gener de 1996.

e. Comissió per al Foment de l'Accessibilitat

S'ha de constituir formalment abans de dos mesos. El grup de treball d'homogeneïtzació s'ha de crear i ha d'iniciar els treballs en el termini màxim de sis mesos i ha de presentar una primera proposta al Govern i als comuns al cap d'un any.

f. Informe referent a l'aplicació de les normes d'accessibilitat als edificis i immobles declarats béns d'interès cultural i catalogats pel Govern o els comuns com a edificis de valor històrico-artístic

El Ministeri titular d'Afers Socials i Cultura ha d'efectuar l'esmentat informe en

el termini de dos anys i presentar la proposta al Govern que té sis mesos per resoldre-la.

g. Plans específics de supressió de barres existents a l'entorn urbà

El Govern i els comuns, en l'àmbit de les respectives competències, han d'elaborar els plans a què fa referència la disposició transitòria primera en el termini màxim d'un any, pel que fa als itineraris accessibles de les zones centrals, i de quatre anys per a la resta de l'adequació urbanística.

h. Inventari de l'estat dels edificis i locals d'ús o concurrència pública

El Govern en el termini màxim de dos anys ha d'elaborar l'inventari de l'estat de tots els edificis i locals d'ús o concurrència pública, a què fa referència l'apartat b, de la disposició transitòria primera de la Llei d'accessibilitat, que és la base per a l'aprovació del catàleg d'accessibilitat.

i. Informe referent a la supressió de barreres a la comunicació

El Govern en el termini de cinc anys ha d'elaborar un informe relatiu a l'adaptació dels sistemes de comunicació i senyalització del Principat, per tal de fer-los tan accessibles com sigui possible a les persones amb deficiències sensorials.

Tots els terminis esmentats es comencen a comptar a partir de la data d'entrada en vigor del present Reglament.

Disposició final

El present Reglament entrarà en vigor als quinze dies de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Andorra la Vella, 8 de juny de 1995

ANNEX I: PRINCIPIS DIMENSIONALS

1. Activitats dempeus


1. Dimensions

A = homes
B = dones
C = infants
D = persones baixes
E = persones altes

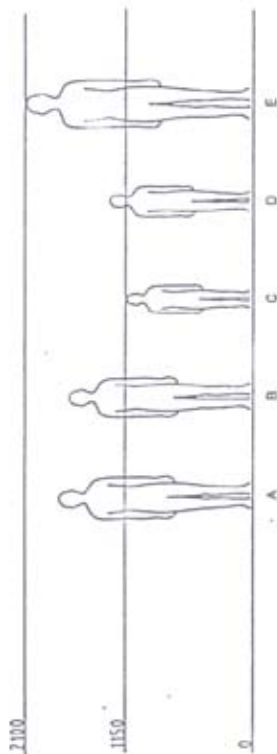


3. Zona de manipulació

A = homes
B = dones
C = infants
D = persones baixes
E = persones altes

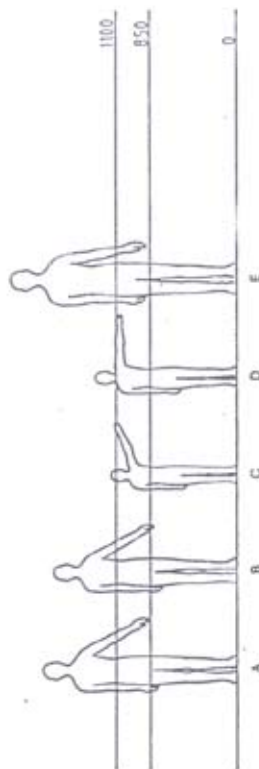

2. Nivell dels ulls


A = homes
B = dones
C = infants
D = persones baixes
E = persones altes

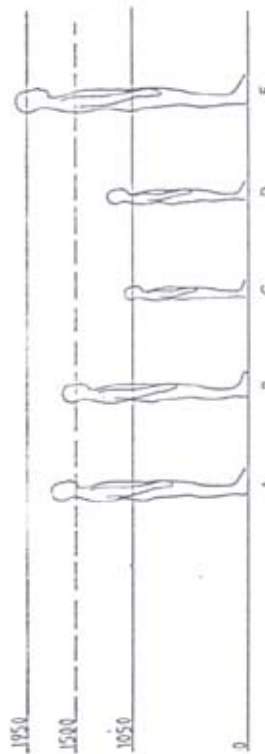

3. Desplaçament


1. Amplitud de pas

- A=Normal
B=persones amb cadires de rodes
C=persones amb cadires de rodes
D=persones amb cadires de rodes
E=persones amb cadires de rodes
F=persones que necessiten assistència
X=reducció puntual de l'amplitud

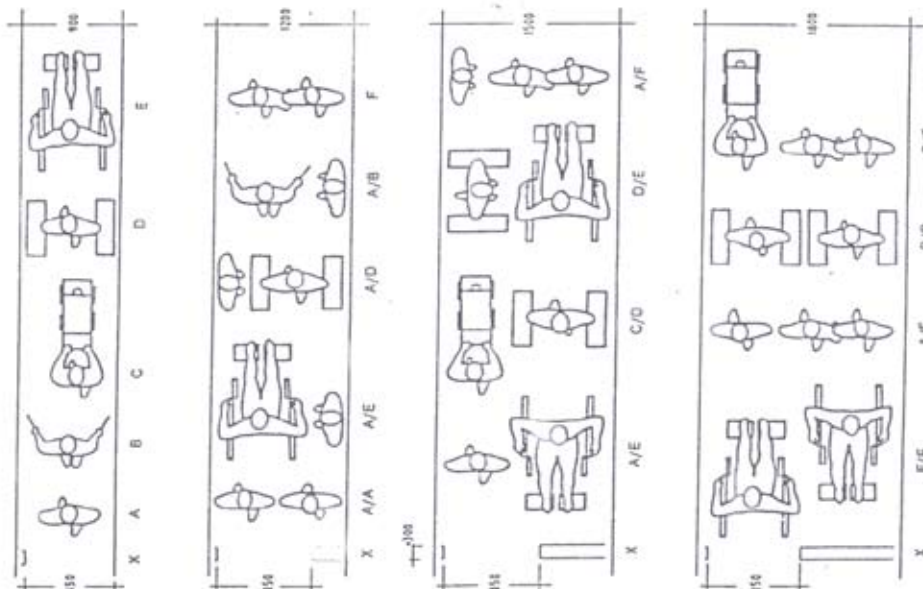

2. *Sostre



- A=Normal
B=porta
C=persones amb cadires de rodes
D=persones amb cadires de rodes
E=persones amb cadires de rodes
X=reducció de l'alçada
Y=informació sobre

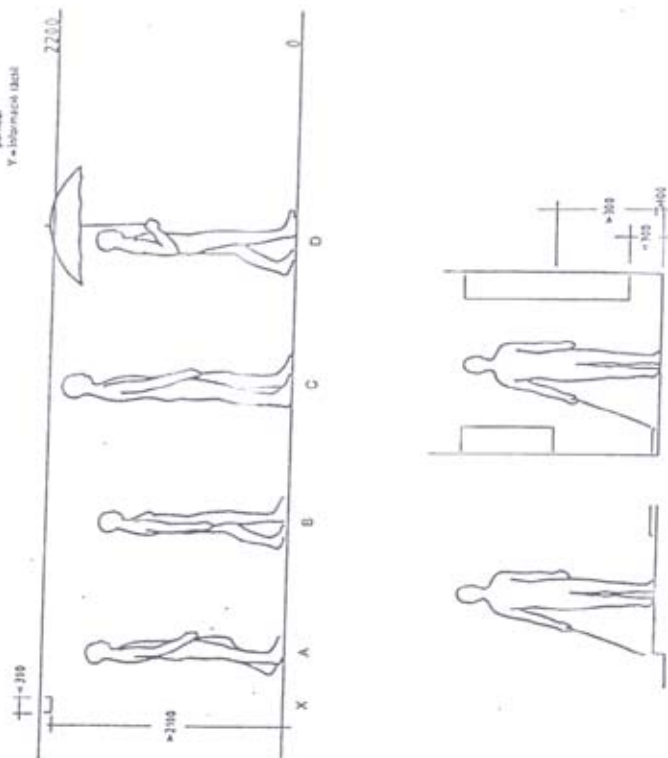

4. Pujada

1. Gradó senzill

A=home
B=dona
C=infant
D=persona d'edat
E=persona alta

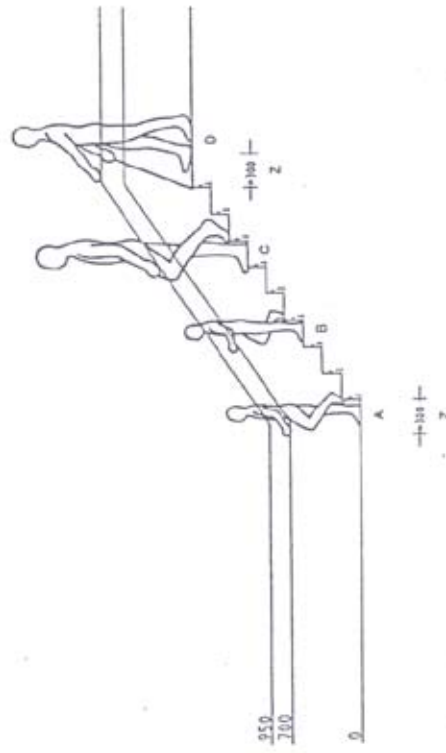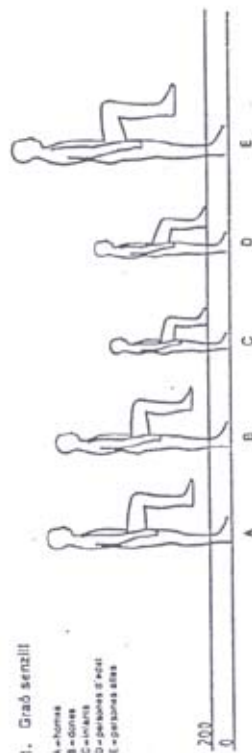


2. Granada

A=persones d'edat
B=infant
C=persones altes
D=infants
E=peu de granada
X=concepció d'altura del
gradó
Y=altura d'altura del
gradó
Z=altura de la mitja unitat del
pauet del darrer gradó



3. Pendentis

A=tracció de mudances
B=persones d'edat
C=persones altes
D=persones de edat de
infant
E=persones amb cistella de
manutenció

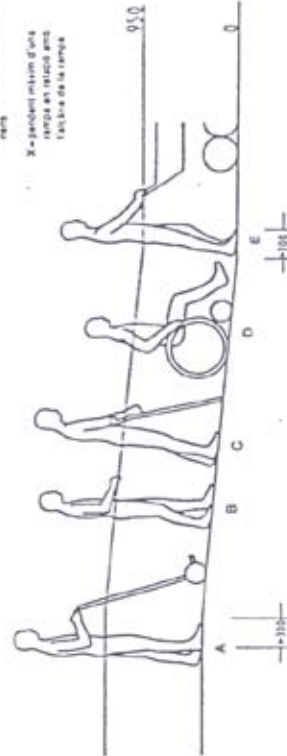

X=pendent mínim d'una
unitat en relació amb
l'altura de la rampa



5. Abastament de llocs i objectes



1. Abastament cap avall

A = homes
B = dones
C = infants
D = persones d'edat
E = persones altes
F = persones de talles de
mides



2. Abastament cap amunt




A = homes
B = dones
C = infants
D = persones d'edat
E = persones altes
F = persones de talles de
mides

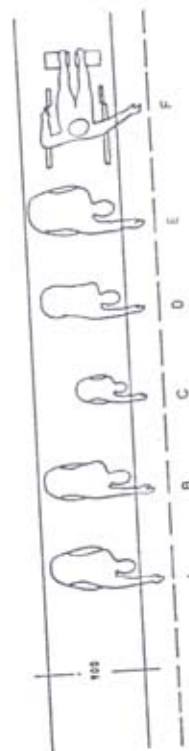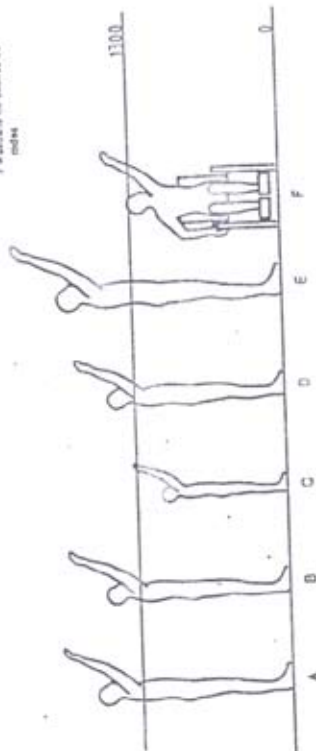

6. Accions específiques


1. Gir

- A = espai real per a un gir de 90 amb una cadira de rodes
 B = espai real per a un gir de 180 amb una cadira de rodes
 C = direcció possibles de gir amb cadira de rodes
 D = persones amb cistassa
 E = persones amb cistassa de

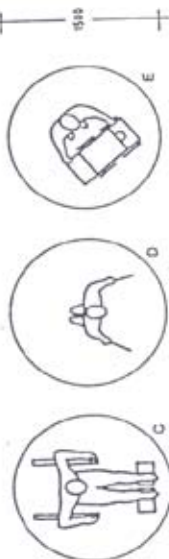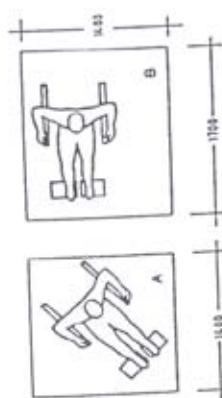



2. Franquid d'una porta

- A = espai de cadira de rodes
 B = persones amb cistassa
 C = persones amb cistassa
 X = característiques de la cadira de rodes
 Y = espai lliure necessari al voltant de la porta
 Z = espai lliure necessari al voltant de la porta per a la cadira de rodes

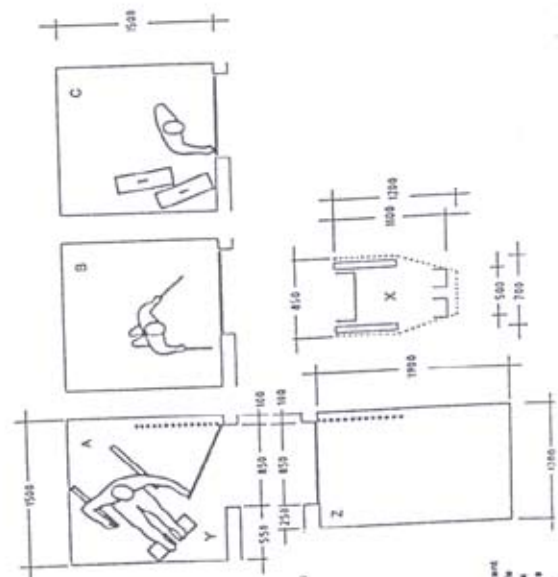

3. Transferència sanitària

- A = espai de cadira de rodes i de persona amb cistassa
 B = espai de cadira de rodes i de persona amb cistassa
 C = espai de cadira de rodes i de persona amb cistassa

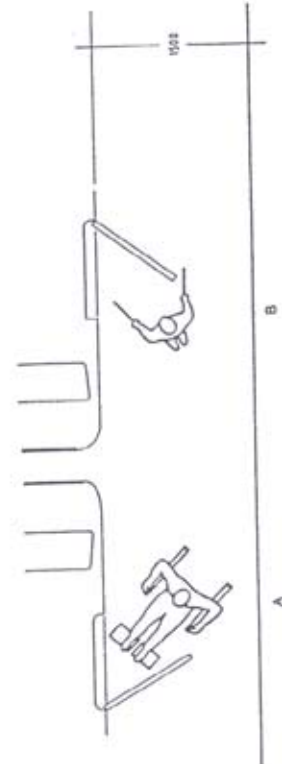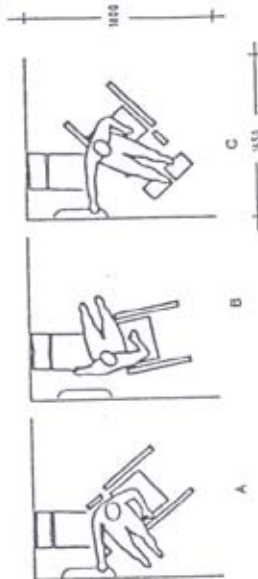

4. Entrada o sortida d'un automòbil

- A = espai de cadira de rodes
 B = persones amb cistassa

ANNEX II: REQUERIMENTS D'ACCESSIBILITAT PER ALS ELEMENTS DE LA URBANITZACIÓ I DEL MOBILIARI URBÀ

GRAU D'ACCESSIBILITAT:

A

ADAPTAT

P

PRACTICABLE

ELEMENTS	GRAU	REQUERIMENTS	
ITINERARIS DE VIANANTS	A	Amplada lliure de pas	mínim 0,90 m
	A	Alçada lliure de pas	mínim 2,05 m
	A	Amplada lliure de pas en canvis de direcció a 90 °	mínim 1,10 m
	A	Espai lliure per a maniobres de gir	mínim 0,90 m tram inicial i 1,20 m tram final
			90 ° : mínim 1,35 m x 1,35 m
			180 ° : mínim 1,50 m x 1,35 m
GUALS I PASSOS DE VIANANTS	A	Pendent longitudinal	màxim 8 % sempre que l'orografia ho permeti
	A	Pendent transversal	poc accentuat
	A	Pendent longitudinal i transversal	màxim 12 % d'increment respecte al pendent de la voravia
	A	Desnivell entre vorera i calçada	màxim 0,02 m aixamfranat
PAVIMENTS EN ACCESSOS DE VIANANTS	A	Característiques	durs i antilliscants, sense reguixos diferents del propi gravat, fixats fermament al suport i compactats
	A	Reixes, registres, escossells, etc.	enrasats amb el paviment i amb obertures de 0,02 m x 0,02 m com a màxim
	A	Terres	compactades
APARCAMENTS HORIZONTALS EXTERIORS DE VEHICLES	A	Situació	a la vora dels accessos de vianants
	A	Nombre de places adaptades	mínim 3 % sobre el total de places, poden limitar-se a un màxim de 10
	A	Itinerari fins a les places adaptades	adaptat entre accessos i places
	A	Amplada de les places	mínim 2 m + 1,50 m = 3,50 m
	A	Senyalització	símbols normalitzats a terra i senyal vertical en un lloc visible
ESCALES	A	Amplada lliure de pas	mínim 0,90 m
	A	Llargada de l'estesa	mínim 0,30 m
	A	Alçada dels graons	màxim 0,16 m
	A	Nombre de graons seguits	màxim 12
	A	Llargada dels replans intermedis	mínim 1,20 m
	A	Unió entre petjada i contrapetjada	sense ressalts ni volades importants
	A	Alçada dels passamans	0,90 m a 0,95 m
	A	Dimensions del passamà	equivalents a perfil rodó de D = 0,04 m a 0,05 m i sense discontinuïtats
	A	Distància del passamà als paraments	mínim 0,04 m
	A	Prolongació dels passamans	0,40 m més enllà del primer i de l'últim graó

ELEMENTS	GRAU	REQUERIMENTS	
RAMPES DE VIANANTS	A	Amplada lliure de pas	mínim 0,90 m
	A	Pendent longitudinal	màxim 10 % en trams de llargada < 10 m
		sempre que l'orografia ho permeti	màxim 8 % en trams de llargada > 10 m
	A	Llargada sense replans intermedis	màxim 20 m
	A	Llargada dels replans	mínim 1,50 m
	A	Pendent transversal	màxim 2 %
	A	Vorada de protecció obligatòria	d'alçada mínima de 0,10 m per desnivells > 0,20 m
	A	Passamans obligatoris	per a pendents > 8 % de llargada > 3 m
	A	Alçada passamans als dos costats	0,90 m a 0,95 m
	A	Dimensions del passamà	equivalents a perfil rodó de D = 0,04 m a 0,05 m i sense discontinuïtats
	A	Distància del passamà als paraments	mínim 0,04 m
PORTES	A	Prolongació dels passamans	0,45 m més enllà de l'acabament i de l'inici de la rampa
PORTES	A	Amplada lliure de les portes	mínim 0,80 m
	A	Obertura de les portes	amb maneta o barra
MOBILIARI URBÀ	A	Emplaçament dels muntants de semàfors, senyals, rètols, etc.	Amplada voravia > 1,50 m : a l'exterior de la voravia Amplada voravia < 1,50 m : a la façana o a la vora de la façana
	A	Fites impedit el pas de vehicles	mínim 1 m de llum lliure
	A	Alçada dels pulsadors dels semàfors	1 m quan n'hi hagi
	A	Instal·lació de semàfors sonors	en els casos en què hi ha proximitat a serveis assistencials especialitzats o quan la circulació ho requereixi
	A	Disposició del mobiliari urbà	han d'estar ordenats i respectant sempre les dimensions mínimes dels itineraris de vianants
ITINERARIS AMB NEU O GEL	A	Voravies	en períodes d'acumulació de neu i de gel,
	A	Guals	s'han de respectar espais lliures, com a
	A	Passos de vianants	mínim, de les dimensions descrites per als
	A	Accessos a la via pública	itineraris adaptats

ANNEX IIIA : GRAU D'ACCESSIBILITAT EXIGIT ALS ESPAIS, EDIFICIS I LOCALS D'ÚS PÚBLIC

GRAU D'ACCESSIBILITAT :	A	ADAPTAT	P	PRACTICABLE
CARACTERÍSTIQUES :	n	Capacitat de públic en nombre de persones o places	s	Superfícies de l'àrea destinada al públic en metres quadrats

TIPUS	CARACTERÍSTIQUES	Accés exterior	Mobiliari interior	Serveis higiènic	Vestidors	Dormitoris	Accés interior	aparcaments	Places adaptades	aparcament	Mecanismes	Mobiliari
Sales d'espectacle, cinemes, discoteques	n < 50	P	P				P					
	n > 50	A	A	1A			P					1% pl
Botigues, centres comercials, magatzems de venda	50 m2 < s < 200 m2	P	P				P					
	s > 200 m2	A	A	1A			P		3%A			
Entitats bancàries	-	P	P				P					
Restaurants, cafès, cerveseries, bars, snacks	80 m2 < s < 120 m2	P	P	1A			P					
	s > 120 m2	A	A	1A			P					
Hotels, residències, pensions, apartaments, paradors, cases de colònies	50 < n < 100	P	P	1A		1A	P					
	n > 100	A	A	1A		3%A	P		3%A			
Sales de reunions, de jocs, de ball, de conferències	50 < n < 100	P	P	1A								
	n > 100	A	A	A			P		3%A			
Establiments d'ensenyament públics o privats guarderies	n < 50	P	P									
	n > 50	A	A	1A								
Biblioteques, arxius, centres de documentació museus públics o privats	n < 50	P	P									
	n > 50	A	A	1A			P		3%A			
Establiments sanitaris, assistencials, farmàcies	Hospitals clínics	A	A	1A		A	P		3%A	A	A	
	Centres de salut	A	A	1A			P		3%A			
	Farmàcies	P	P									
Centres religiosos	n < 50	P	P									
	n > 50	A	A				P		3%A			
Administracions públiques	Àrea públic	A	A	1A			P		3%A	A	A	
	Àrea no públic	P	P				P		3%A			
Centres esportius	50 m2 < s < 200 m2	P	P		P							
	s > 200 m2	A	A	1A	1A		P		3%A			
Estacions d'esquí	-	A	A		1A		P		5 pl	P		
Piscines	-	A	A	1A	1A		P		3%A			
Càmpings	-	A	A	1A			P		3%A			
Terminals de transports públics	-	A	A	1A			P		3%A		A	
Heliports	-	A	A	1A			P		3%A		A	

ANNEX III.B : GRAU D' ACCESSIBILITAT EXIGIT ALS EDIFICIS D' HABITATGES

GRAU D'ACCESSIBILITAT:

A	ADAPTAT
---	---------

P	PRACTICABLE
---	-------------

TIPUS	CARACTERÍSTIQUES	Accés exterior	Escaleres d'accés	1 Ascensor	Accés interior a l'aparcament
EDIFICIS PLURIFAMILIARS	SENSE ASCENSOR	P	A		
	AMB ASCENSOR	P		P	P
	PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA	A	A	A	A

ANNEX IV : REQUERIMENTS D'ACCESSIBILITAT PER ALS ELEMENTS DE L'EDIFICACIÓ

GRAU D'ACCESSIBILITAT :

A

ADAPTAT

P

PRACTICABLE

ELEMENTS	GRAU		REQUERIMENTS	
PAVIMENTS I ACCESSOS DE VIANANTS INTERIORS I EXTERIORS	A	P	Característiques i col·locació	durs, antilliscant, sense reguixos diferents al del propi gravat, compactes i fixats fermament al suport
ITINERARIS DE VIANANTS INTERIORS I EXTERIORS	A	P	Desnivells	màxim 0,02 m aixamfranats
	A	P	Alçada lliure de pas	mínim 2,05 m
PORTES	A	P	Amplada lliure de les portes	mínim 0,80 m
	A		Obertura	amb maneta o barra
	A		Espai lliure davant i darrera	mínim circumferència de D = 1,50 m
		P	les portes	mínim circumferència de D = 1,20 m
	A	P	Alçada lliure de pas	mínim 2,05 m
RAMPES DE VIANANTS	A	P	Amplada lliure de pas	mínim 0,90 m
	A		Pendent longitudinal	màxim 10 % en trams de llargada < 10 m
				màxim 8 % en trams de llargada > 10 m
		P		màxim 12 %
	A		Llargada sense replans intermedis	màxim 20 m
	A		Llargada dels replans intermedis	mínim 1,50 m
		P		mínim 1,20 m
	A	P	Pendent transversal	màxim 2 %
	A		Vorada de protecció obligatòria	alçada mínima de 0,10 m per desnivells > 0,20 m
	A	P	Passamans obligatoris	per a pendents > 8 % de llargada > 3 m
	A	P	Alçada passamans als dos costats	0,90 m a 0,95 m
	A	P	Dimensions del passamà	equivalents a perfil rodó de D = 0,04 m a 0,05 m i sense discontinuïtats
	A	P	Distància del passamà als paraments	mínim 0,04 m
	A	P	Prolongació dels passamans	0,45 m en els extrems
	A		Espai lliure de maniobra inici i final	mínim circumferència de D = 1,50 m
		P		mínim circumferència de D = 1,20 m
ESCALES	A		Amplada lliure de pas	mínim 0,90 m
	A		Llargada de l'estesa dels graons	mínim 0,30 m
	A		Alçada dels graons	màxim 0,16 m
	A		Nombre de graons seguits	màxim 12
	A		Llargada dels replans intermedis	mínim 1,20 m
	A		Unió entre petjada i contrapetjada	sense ressalts ni volades importants
	A		Dimensions del passamà	equivalents a perfil rodó de D = 0,04 m a 0,05 m i sense discontinuïtats

ELEMENTS	GRAU	REQUERIMENTS	
ESCALES	A	Alçada dels passamans	0,90 m a 0,95 m
	A	Distància del passamà als paraments	minim 0,04 m
	A	Prolongació dels passamans	0,45 m més enllà del primer i últim graó
ASCENSORS	A	Amplada interior de la cabina	minim 1,10 m
	P		minim 0,90 m
	A	Fondària interior de la cabina	minim 1,40 m
	P		minim 1,20 m
	P	Superfície interior de la cabina	minim 1,20 m ²
	A P	Portes	automàtiques en recinte i cabina amplada mínima lliure 0,80 m
	A	Espai lliure de replà davant	minim circumferència de D = 1,50 m
	P	l'ascensor	minim circumferència de D = 1,20 m
	A	Botons	alçada màxima 1,40 m amb complement sistema "Braille"
	P		alçada màxima 1,40 m
	A P	Passamà	alçada 0,90 m en tot el perímetre
PASSADISSOS	A	Amplada lliure de pas	minim 1,10 m
	P		minim 0,90 m
	A	Espai de maniobra	minim circumferència de D = 1,50 m
	P		minim circumferència de D = 1,20 m
SERVEIS HIGIÈNICS	A	Espai de maniobra	minim circumferència de D = 1,50 m
	A	Alçada lliure de pas	minim 2,05 m
	A	Amplada espai de transferència lateral (wàter, dutxa, banyera, bidet ...)	minim 0,80 m
	A	Amplada lliure de portes	minim 0,80 m
	A	Rentamans	sense peu i a l'alçada de 0,80 m a 0,85 m espai lliure inferior 0,67 m d'alçada profunditat 0,60 m
	A	Wàter	alçada seient 0,47 m
	A	Dutxa	alçada seient 0,47 m
	A	Aixetes	tipus de pressió o palanca
	A	Barres de suport obligatòries	alçada per sobre del seient 0,20 m a 0,25 m abatible al costat de l'aparell
	A	Mirall	alçada de la base 0,90 m

ELEMENTS	GRAU	REQUERIMENTS	
VESTIDORS	A	Alçada lliure de pas	minim 2,05 m
	A	Espai lliure de maniobra	minim circumferència de D = 1,50 m
	A	Espai lliure de maniobra en cabines i dutxes reservades	minim circumferència de D = 1,50 m
	A	Amplada de l'espai d'accés lateral i de transferència	minim 0,80 m
	A	Dutxes reservades	fetes en el terra
			seient a 0,47 m d'alçada
	A	Aixetes	típus pressió o palanca
	A	Mirall	alçada de la base 0,90 m
	A	Barres de suport obligatòries	alçada per sobre del seient 0,20 m a 0,25 m abatible al costat de l'aparell
	A	Penjador	alçada màxima 1,40 m
DORMITORIS	A	Alçada lliure de pas	minim 2,05 m
	A	Espai lliure de maniobra	minim circumferència de D = 1,40 m
	A	Amplada de l'espai lliure d'accés lateral a llit i armaris	minim 0,80 m
APARCAMENTS D'ÚS PÚBLIC DE VEHICLES	A	Situació	a la vora dels accessos de vianants
	A	Nombre de places adaptades	3 % sobre el total de les places
	A	Itinerari fins a les places adaptades	adaptat fins a les places
	A	Amplada plaça	minim 2 m + 1,50 m = 3,50 m
	A	Senyalització	símbol d'accessibilitat normalitzat a terra i senyal vertical en un lloc visible
MECANISMES	A	Abast de col·locació i manipulació	0,40 m a 1,40 m
	A	Abast d'inspecció visual	1,10 m d'alçada
	A	Accionament	pressió o palanca